

Phonak Audéo™ 1


Phonak Audéo I-Sphere (I90/I70/Trial)

Tekniset tiedot


S-kuuloke 2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso

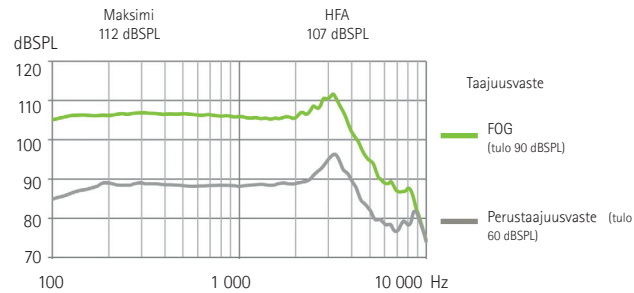

Vahvistus

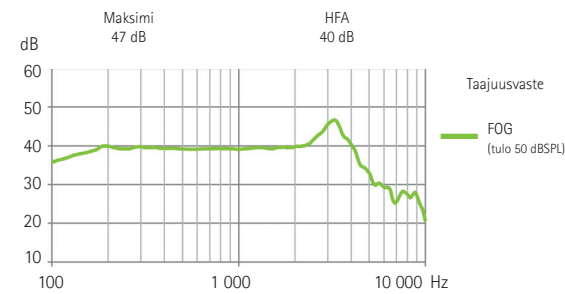

Taajuusvaste	<100 Hz - 10 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Odottettu käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dBSPL			


Varoitukset

- ⚠ Tämän kuulokojeen antotaso voi ylittää 132 dB SPL. Tämän kojeen sovituksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska vaarana on käyttäjän jäljellä olevan kuulon heikkeneminen.
- ⚠ Muut kuin valmistajan nimenomaisesti hyväksymät muutokset tai muokkaukset kuulokojeeseen eivät ole sallittuja. Kyseiset muutokset voivat vahingoittaa korvaa tai kuulokojetta.
- ⚠ Äänenpainetaso voi olla lasten korvissa huomattavasti korkeampi kuin keskiarvoaikuksilla. Suosittelemme käyttämään OSPL90:n RECD-mittauksen mukaista korjausta.


M-kuuloke 2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso

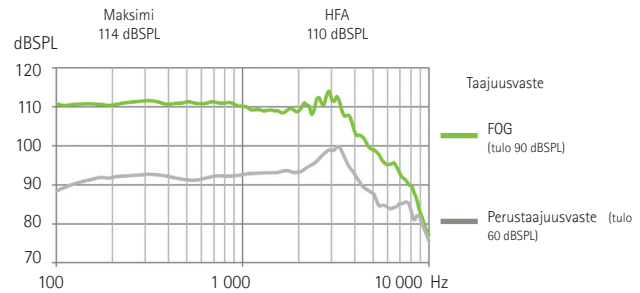

Vahvistus

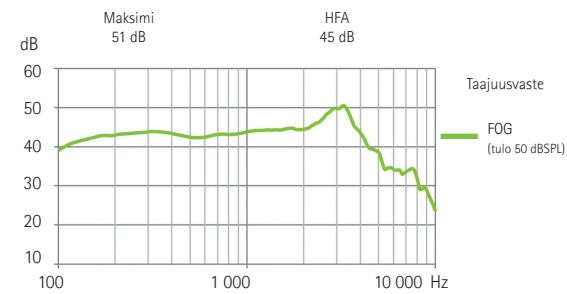

Taajuusvaste	<100 Hz - 10 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Odottettu käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dBSPL			

* Akun odottettu käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, akun iästä ja ääniympäristöstä.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Audéo™ 1


Phonak Audéo I-Sphere (I90/I70/Trial)

Tekniset tiedot


MAV-kuuloke 2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso

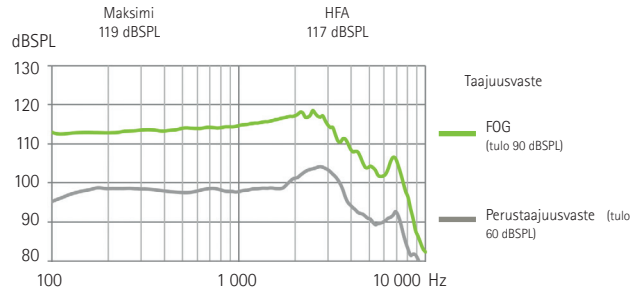

Vahvistus

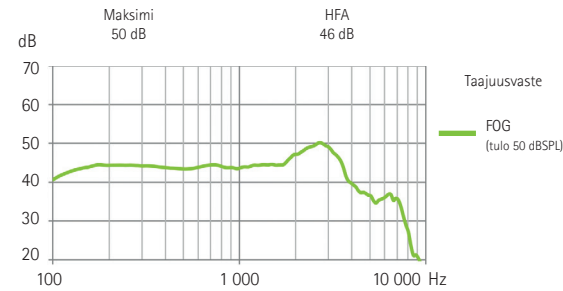

Taajuusvaste	< 100 Hz - 9 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	2,0%	2,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			

Yleiset testitiedot


- Erityiset mittaasetukset ovat käytössä. RTS-säätö ja äänenvoimakkuuden säätö.
- Laite toimii lineaarisessa tilassa
- Matalan tason laajennus on aktiivinen.
- Kaikki saadut tiedot on mitattu Phonak Target -mittausasetuksilla.
- Äänisignaalin viive sisäisen standardin mukaan on 6,2 ms.

* Akun odotettu käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, akun iästä ja ääniympäristöstä.


P-kuuloke 2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso

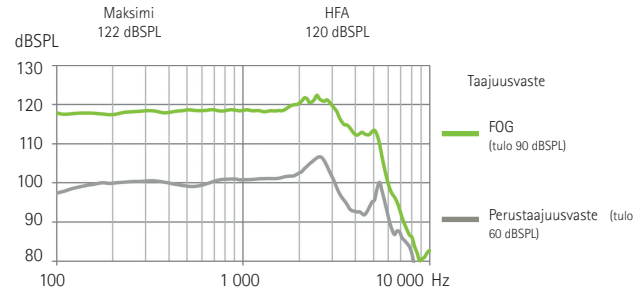

Vahvistus

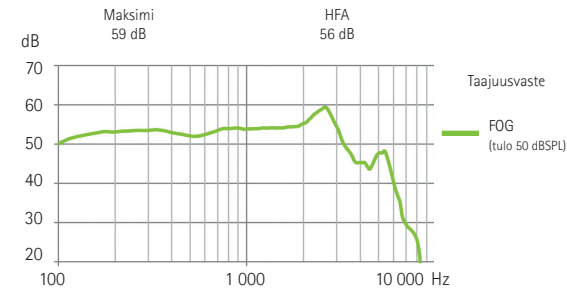

Taajuusvaste	< 100 Hz - > 7 100 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dB SPL			



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Audéo™ 1

Phonak Audéo I-Sphere (I90/I70/Trial)


Tekniset tiedot




UP-kuuloke 2 cm³ -kytkentätiedot

ANSI / ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0:2022

Antotaso

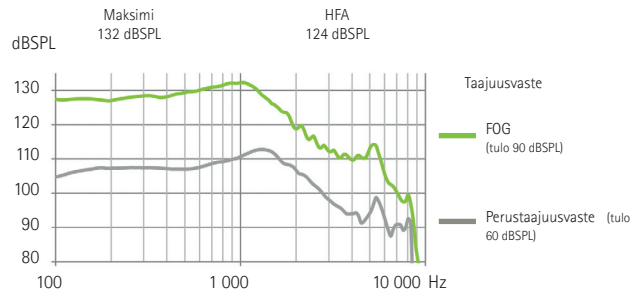

Vahvistus

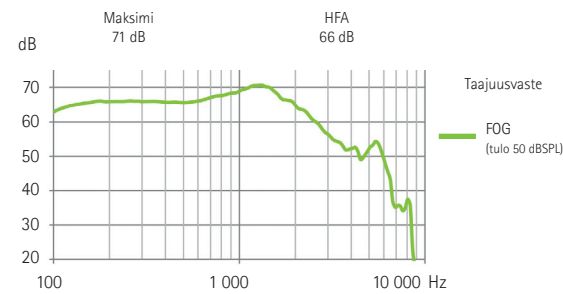

Taajuusvaste	< 100 Hz – > 8 000 Hz			
Kokonaisharmoninen särö	500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%
Odotettu käyttöaika*	18 h			
Ekvivalenttikohina	19 dBSPL			

* Akun odotettu käyttöaika riippuu käytössä olevista ominaisuuksista, langattomien lisälaitteiden käytöstä, kuulonalenemasta, akun iästä ja ääniympäristöstä.



CE
0459



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Sveitsi

A Sonova brand

PHONAK
life is on